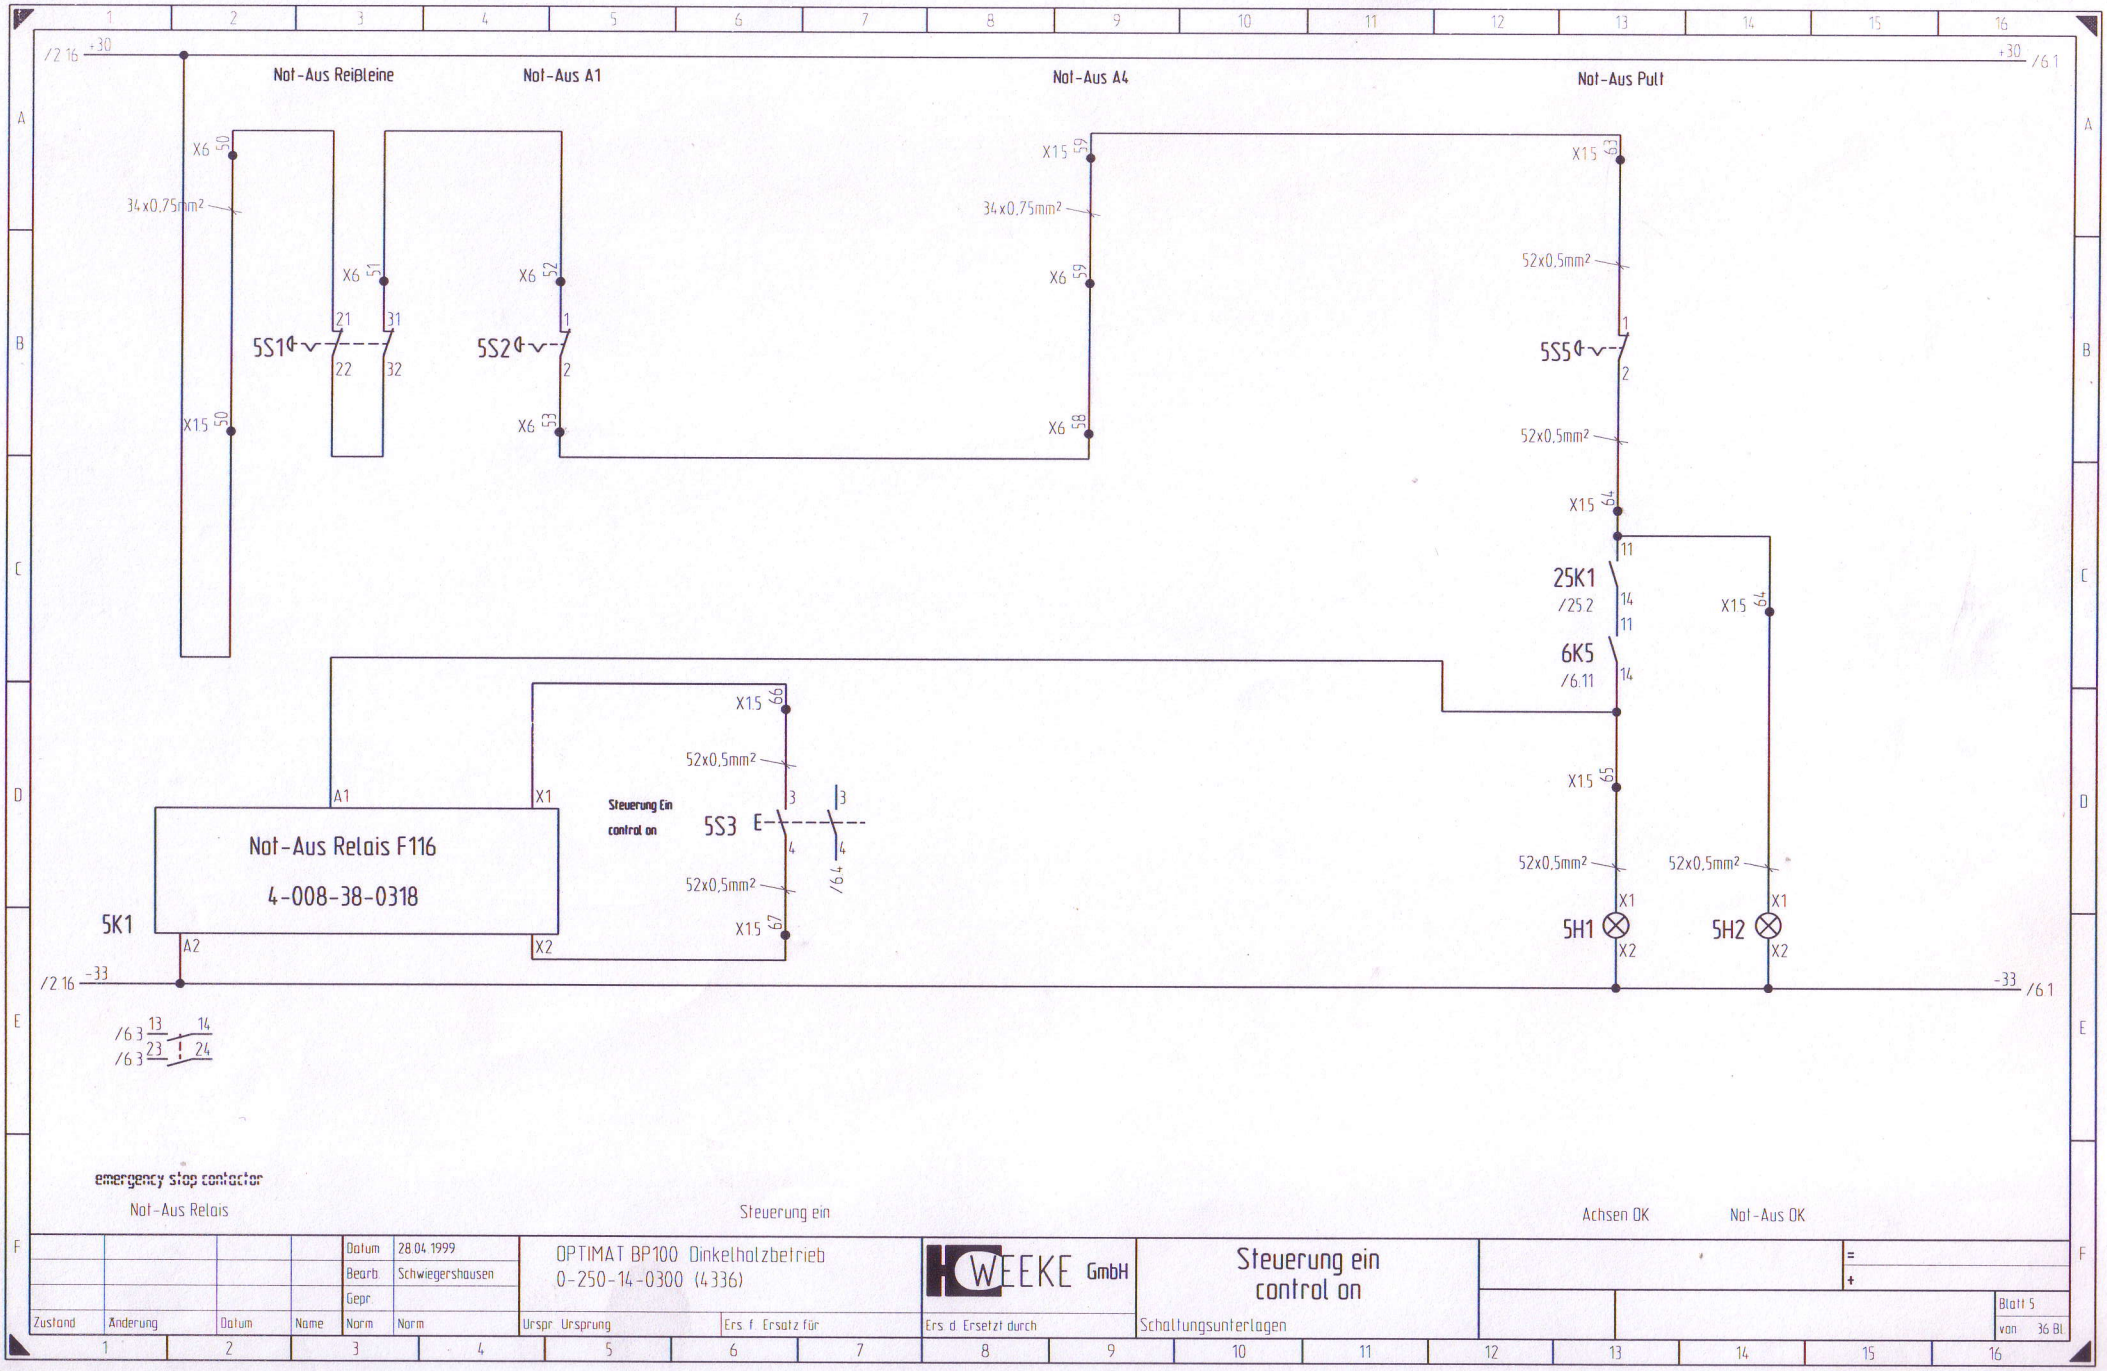
/2 16 +30
+30 /6.1
Not-Aus Reißleine
Not-Aus A1
Not-Aus A4
Not-Aus Pult
X6 50
34x0,75mm²
X15 50
X6 51
X6 52
X15 59
X6 59
X6 53
X6 58
X15 63
52x0,5mm²
5S1
5S2
5S5
21
22
31
32
1
2
X15 64
11
25K1
/25.2
14
6K5
/6.11
X15 66
X15 65
X15 67
Steuerung Ein
control on
5S3
3
4
/6.4
A1
X1
A2
X2
Not-Aus Relais F116
4-008-38-0318
5K1
5H1
5H2
/2 16 -33
-33 /6.1
/6.3 13 14
/6.3 23 24
emergency stop contactor
Not-Aus Relais
Steuerung ein
Achsen OK
Not-Aus OK
Datum 28.04.1999
Bearb. Schwiegershausen
Gepr.
Zustand Änderung Datum Name
Norm Norm
OPTIMAT BP100 Dinkelholzbetrieb
0-250-14-0300 (4336)
Urspr. Ursprung
Ers. f. Ersatz für
WEEKE GmbH
Ers. d. Ersetzt durch
Steuerung ein
control on
Schaltungsunterlagen
Blatt 5
von 36 Bl.